




а/с 316 м. Ль
79000
Вх. № 233
Від 23.02.16р.
Х.П.

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДРОГОБИЦЬКЕ МІЖМІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖСАНЕПІДСЛУЖБИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Сагайдачного, 29, м. Дрогобич, 82100, тел/ факс 3-17-69, E-mail: drog.ses@gmail.com
Код ЄДРПОУ 38287610

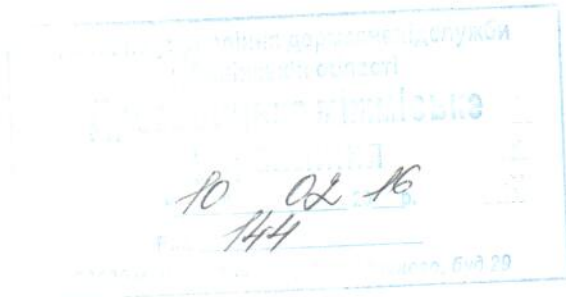

Виконавчому директору
МБО "Екологія-Право-Людина"
п.О.Кравченко
79000 вул. Ів. Франка, 9 м. Львів

До відома: Начальнику ГУ ДСЕС у
Львівській області
п.Р. Павліву

У відповідь на Ваше звернення від 24.12.2015р. № 802, на виконання листа ГУ ДСЕС у Львівській області від 29.12.2015р. № 4655/03-01 щодо проведення перевірки стану води у басейнах дельфінарію "Оскар-Трускавець" ТОВ "Аквадельф" у м.Трускавці на предмет її придатності для плавання людей та наявності небезпечних для життя і здоров'я людей мікроорганізмів Дрогобицьке ММУ ГУ ДСЕС у Львівській області повідомляє:

У відповідності до розпорядження міського голови м.Трускавця від 02.02.15р. № 49-р 04.02.2016р. представниками держсанепідслужби в складі робочої групи з розгляду Вашого звернення було проведено обстеження басейну дельфінарію "Оскар-Трускавець" ТОВ "Аквадельф" у м.Трускавці з лабораторним дослідженням води по санітарно-гігієнічних та санітарно-мікробіологічних, в т.ч. паразитологічних, показниках. Згідно результатів лабораторних досліджень вода басейну не відповідає вимогам МВ № 1229 – 75 від 19.03.75р. «Рекомендації по знезараженню води, дезінфекції підсобних приміщень і санітарному режиму експлуатації купально-плавальних басейнів» за досліджуваними санітарно-гігієнічними показниками, а саме: залишковий активний хлор 0,85 мг/л при нормі 0,5-0,7 мг/л, окисність 8,4 мг/л при нормі 4 мг/л.


Також, обстеженням встановлено, що відомчий лабораторний контроль якості води басейну для плавання людини не проводиться за показниками згідно вимог п.29 МВ № 1229 – 75 від 19.03.75р. «Рекомендации по обеззараживанию воды, дезинфекции подсобных помещений и санитарному режиму эксплуатации купально-плавательных бассейнов» затверджених Заступником Головного Державного санітарного лікаря СРСР від 19.03.1975р. № 1229-75.

За результатами обстеження та лабораторних досліджень води робочою групою внесено рекомендації щодо усунення вищезгаданих недоліків та до отримання результатів лабораторних досліджень що відповідають нормативним вимогам обмежити перебування відвідувачів у воді басейну.

.Після проведених заходів рекомендоване повторне дослідження води басейна і про результати проведеної роботи Вас буде повідомлено додатково.

З повагою,

Начальник управління

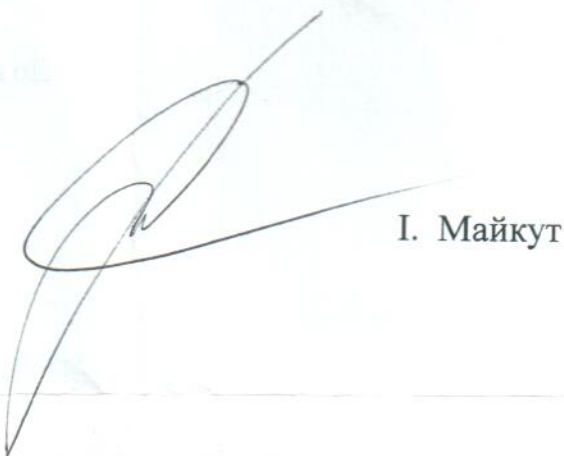

I. Майкут

вик. Парашак В.
тел. 3-17-69